

	Béton concassé 0/31,5
---	-----------------------


Information sur le dossier			
Dossier n°	20-5-13238	Prélèvement :	G-13238-01
Client	LME	Classification GTR :	F71
Affaire	Lillebonne - dépôt		

Information sur les granulats			
Produits	Béton concassé 0/31,5	Usage	Remblaiement
Classe granulaire	0 / 31,5	Elaboration	Concassage / criblage

Essais sur les granulats	
Granularité	Norme NF EN 933-1
Date des essais	3 février 2020

Tamis (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8
Tamisats cumulés (%)	10%	11%	12%	19%	31%	40%	50%	67%

Tamis (mm)	10	12,5	16	20	25	31,5	40	% de fines
Tamisats cumulés (%)	74%	81%	89%	94%	98%	100%	100%	8,6%

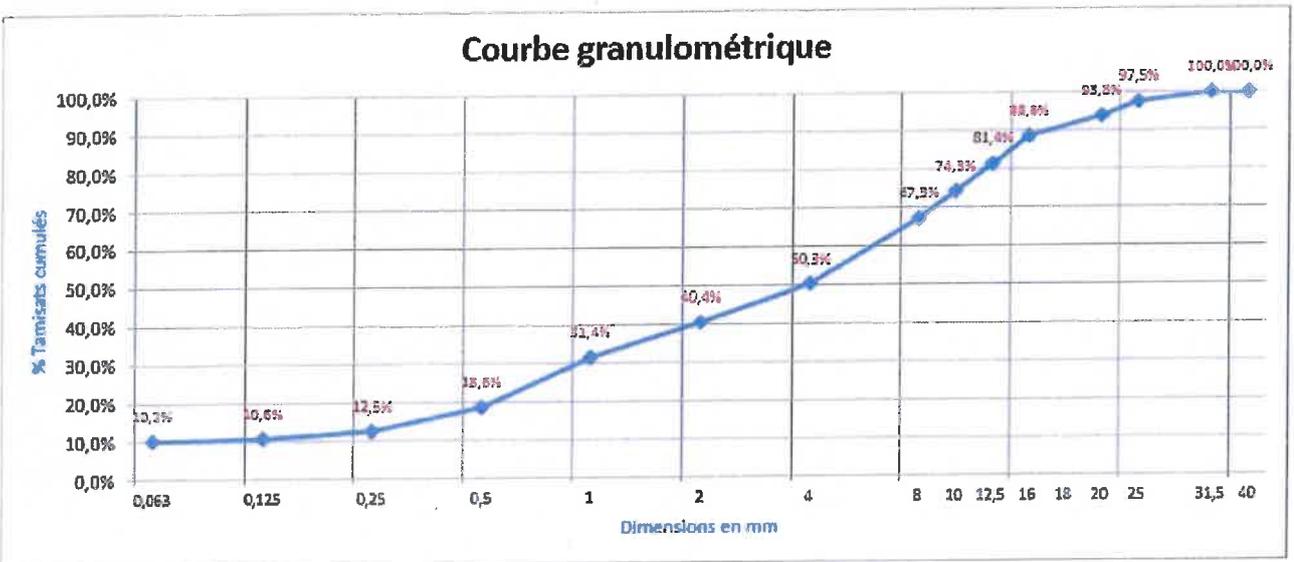

Le Havre, le 14 février 2020

Jérôme FOUACHE
Chargé du dossier

Arnaud BONNIN
Responsable des essais