



Gravillon 4/20 Rec



Péetrographie : MIXTE

Elaboration : Reconstitué

Certification : www.marque-nf.com

Remarque préventive : Risque de présence de pyrite et autre sulfure métallique

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4

20

Norme NF P 18-545 Article 10


Code A

	d/2	d				D/2		D			1.4D	2D								
	2	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	22.4	25	28	40	C	f	FI	WA24	LA	S	
Etendue e		15				35		10												
V.S.S.+U	6	20				66		100							1.8	24				
V.S.S.	5	15				60		99							1.5	20	2.5	30	1.00	
V.S.I.						25		90				98	100							
V.S.I.-U						19		85				97								
Ecart-type max						10.61														

Partie informative

Résultats de production

	du 18/05/21 au 02/11/21																du 03/02/20 au 05/08/21			
	2	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	22.4	25	28	40	C	f	FI	WA24	LA	S	
Maximum	4	12	17	30	46	60	74	90	98	100	100	100	100	0.039	1.1	12	2.5	19	0.05	
Xf+1.25xEcart-types	3	8	14	26	42	56	70	86	98	100	100	100	100	0.040	1.0					
Moyenne Xf	2	5	9	17	29	42	57	77	95	99	100	100	100	0.031	0.7	12	2.1	18	0.03	
Xf-1.25xEcart-types	1	2	4	8	16	28	45	69	93	99	100	100	100	0.021	0.4					
Minimum	0	1	1	3	9	21	39	64	92	98	99	100	100	0.009	0.4	10	1.5	17	0.01	
Ecart-type	0.8	2.5	4.3	7.5	10.5	11.0	10.1	6.7	2.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0070	0.20	1.0	0.30	1.0	0.022	
Nombre de résultats	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	18	26	3	14	4	2	

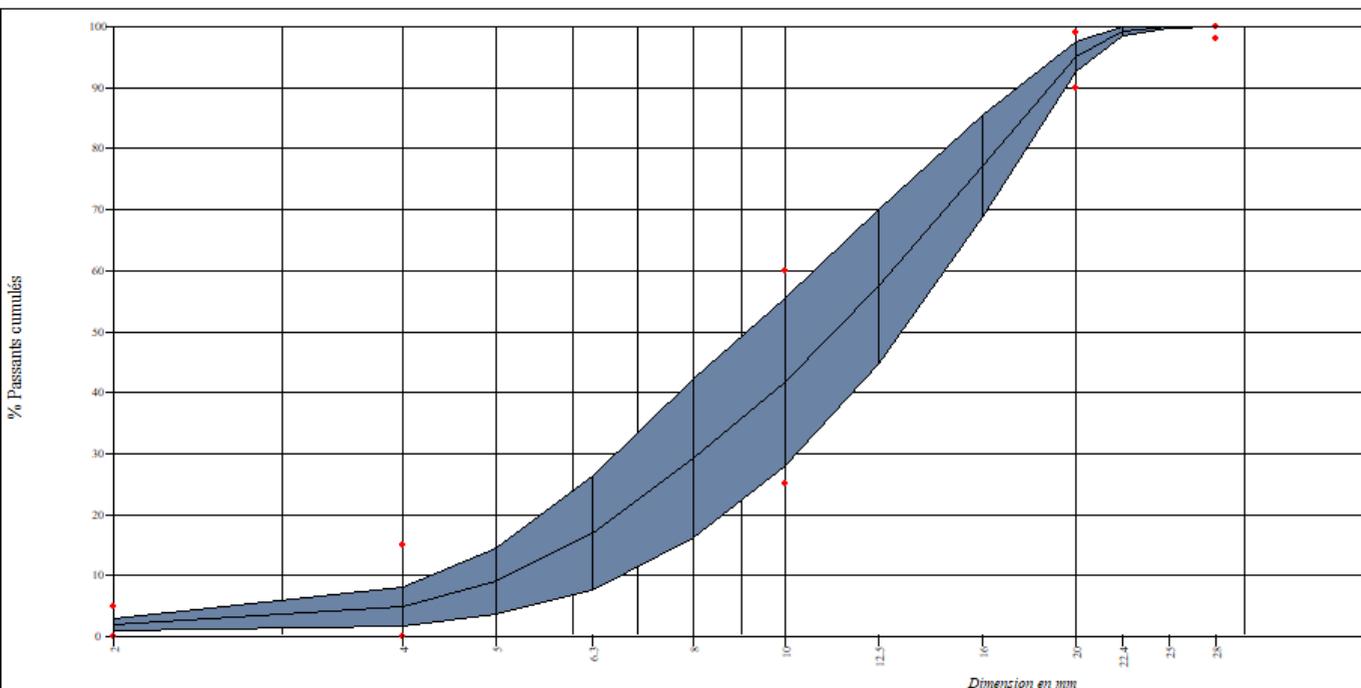

Autres caractéristiques	
Alcali-réaction	PR (05/08/2021)
Boulette d'argile	0 % au 22/10/2021
Résistance au gel/dégel	F1 (0.2%) (05/08/2021)
Micro-Deval	5 % au 05/08/2021
Masse volumique réelle	2.50 Mg/m ³ au 05/08/2021
Teneur en éléments coquilliers	0.60 % (22/10/2021)
Impureté prohibé	<0.1% au 22/10/2021
Teneur en alcalins actifs	0.0131 % (05/08/2021)

Christophe MARIE